


istn. złącza kabł.-pom.
zlokalizowane we
wnęce ogrodzenia SUW



istn. YAKY 5x25 mm2
zasilanie SUW


proj. YKY 5x6 mm2

gniazdo 3-faz 63A
do podlaczenie
agregatu
pradotworczego

Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania

- UWAGA!**
- 1. W rozdzielni głównej RG zastosować obudowę o wymiarach 800x1200x400
 - 2. Przycisk bezpieczeństwa zamontować na hali technologicznej

Dopuszcza się zastosowanie aparatury innego producenta o parametrach technicznych jak i jakościowych niegorszych

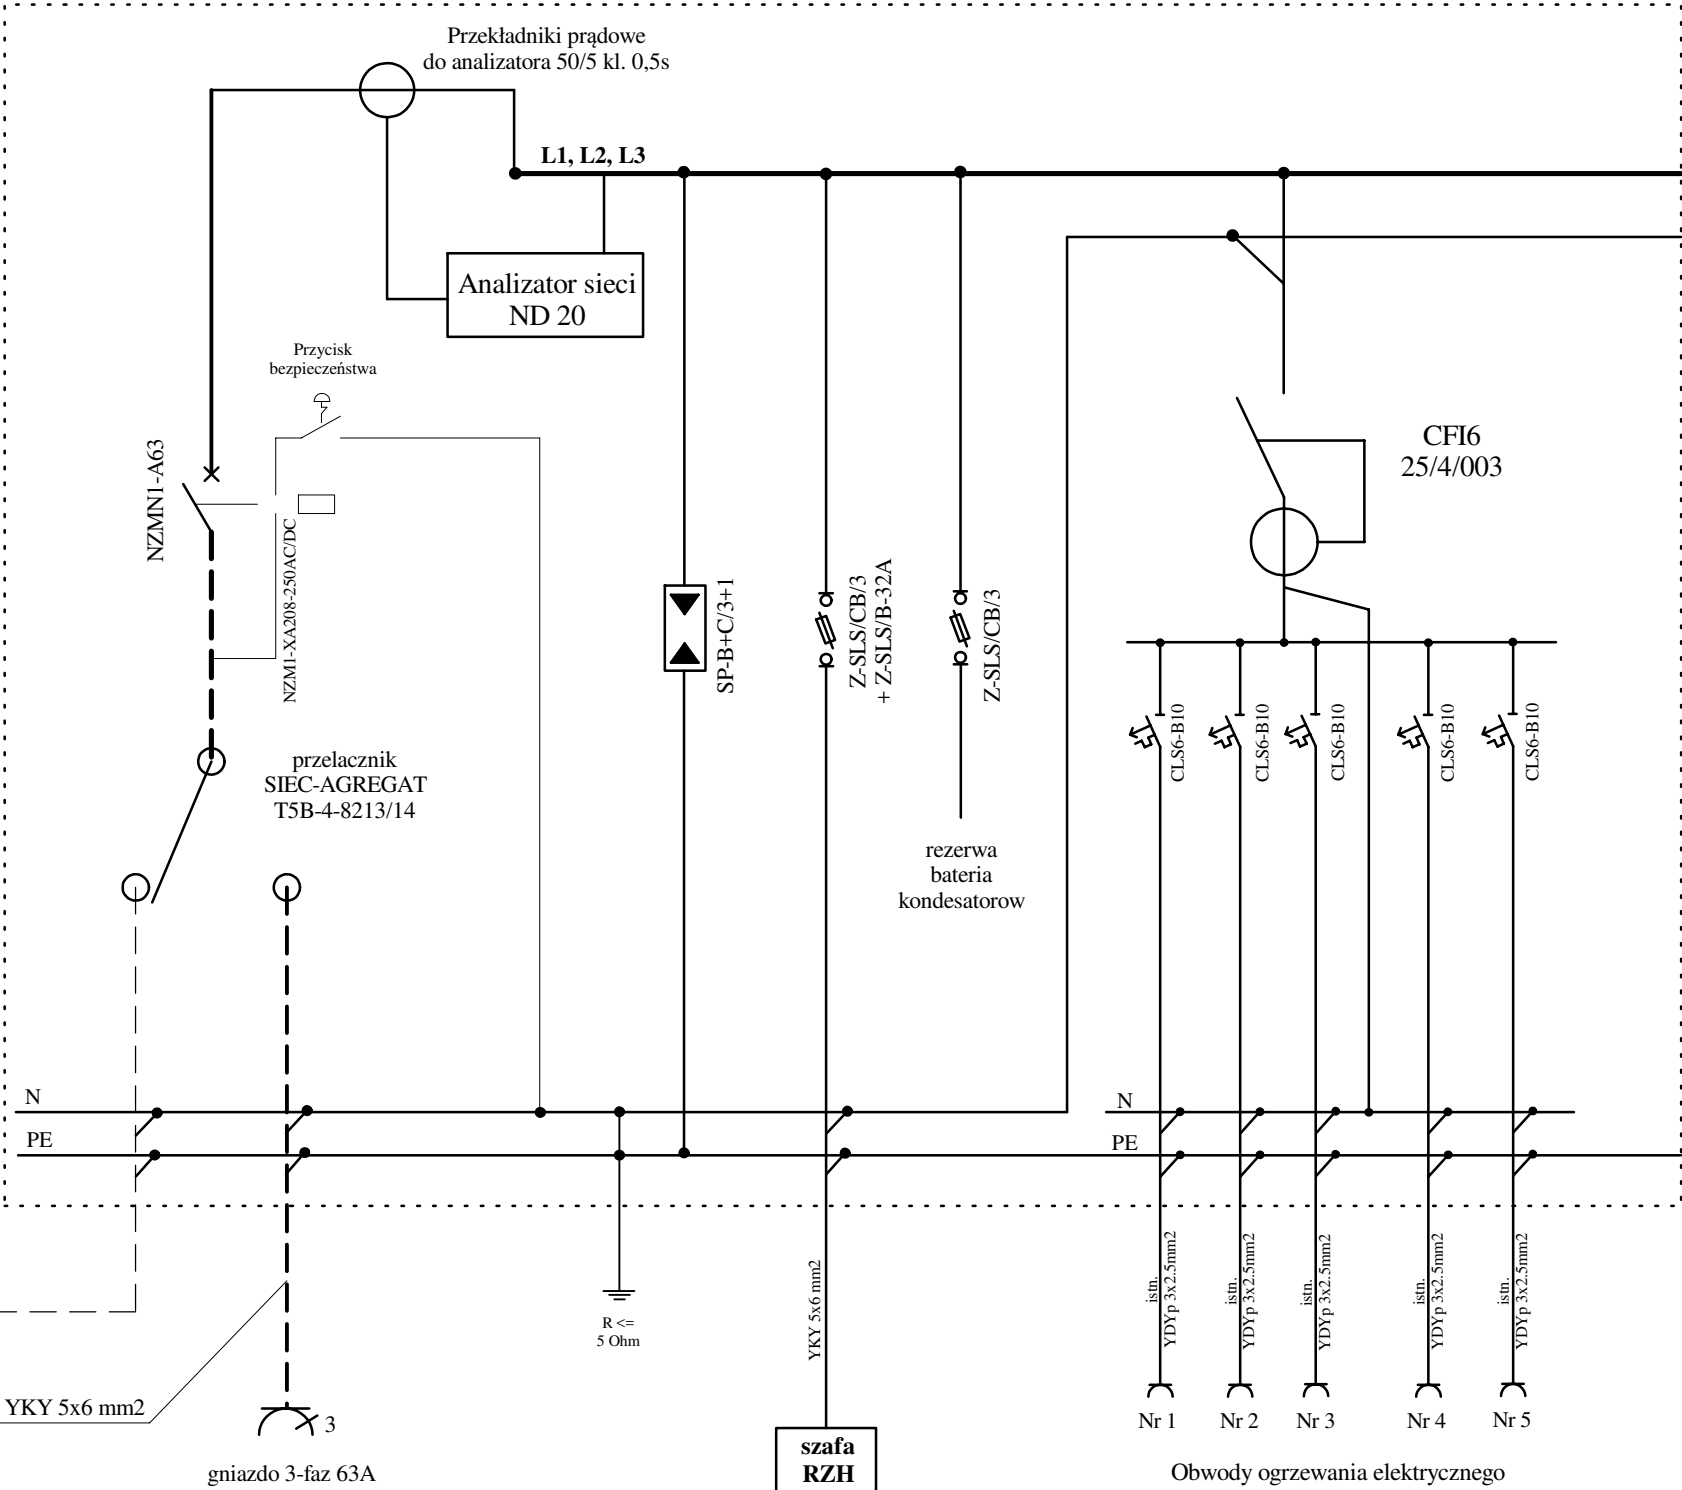

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE		
TREŚĆ: Schemat zasadniczy rozdzielni głównej - część 1		OBIEKT: SUW Dabrowka gm. Lelis
rys. Nr 3	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakonieczny	skala b.s.
data 2017-01		branża elektryczna