


L1, L2, L3

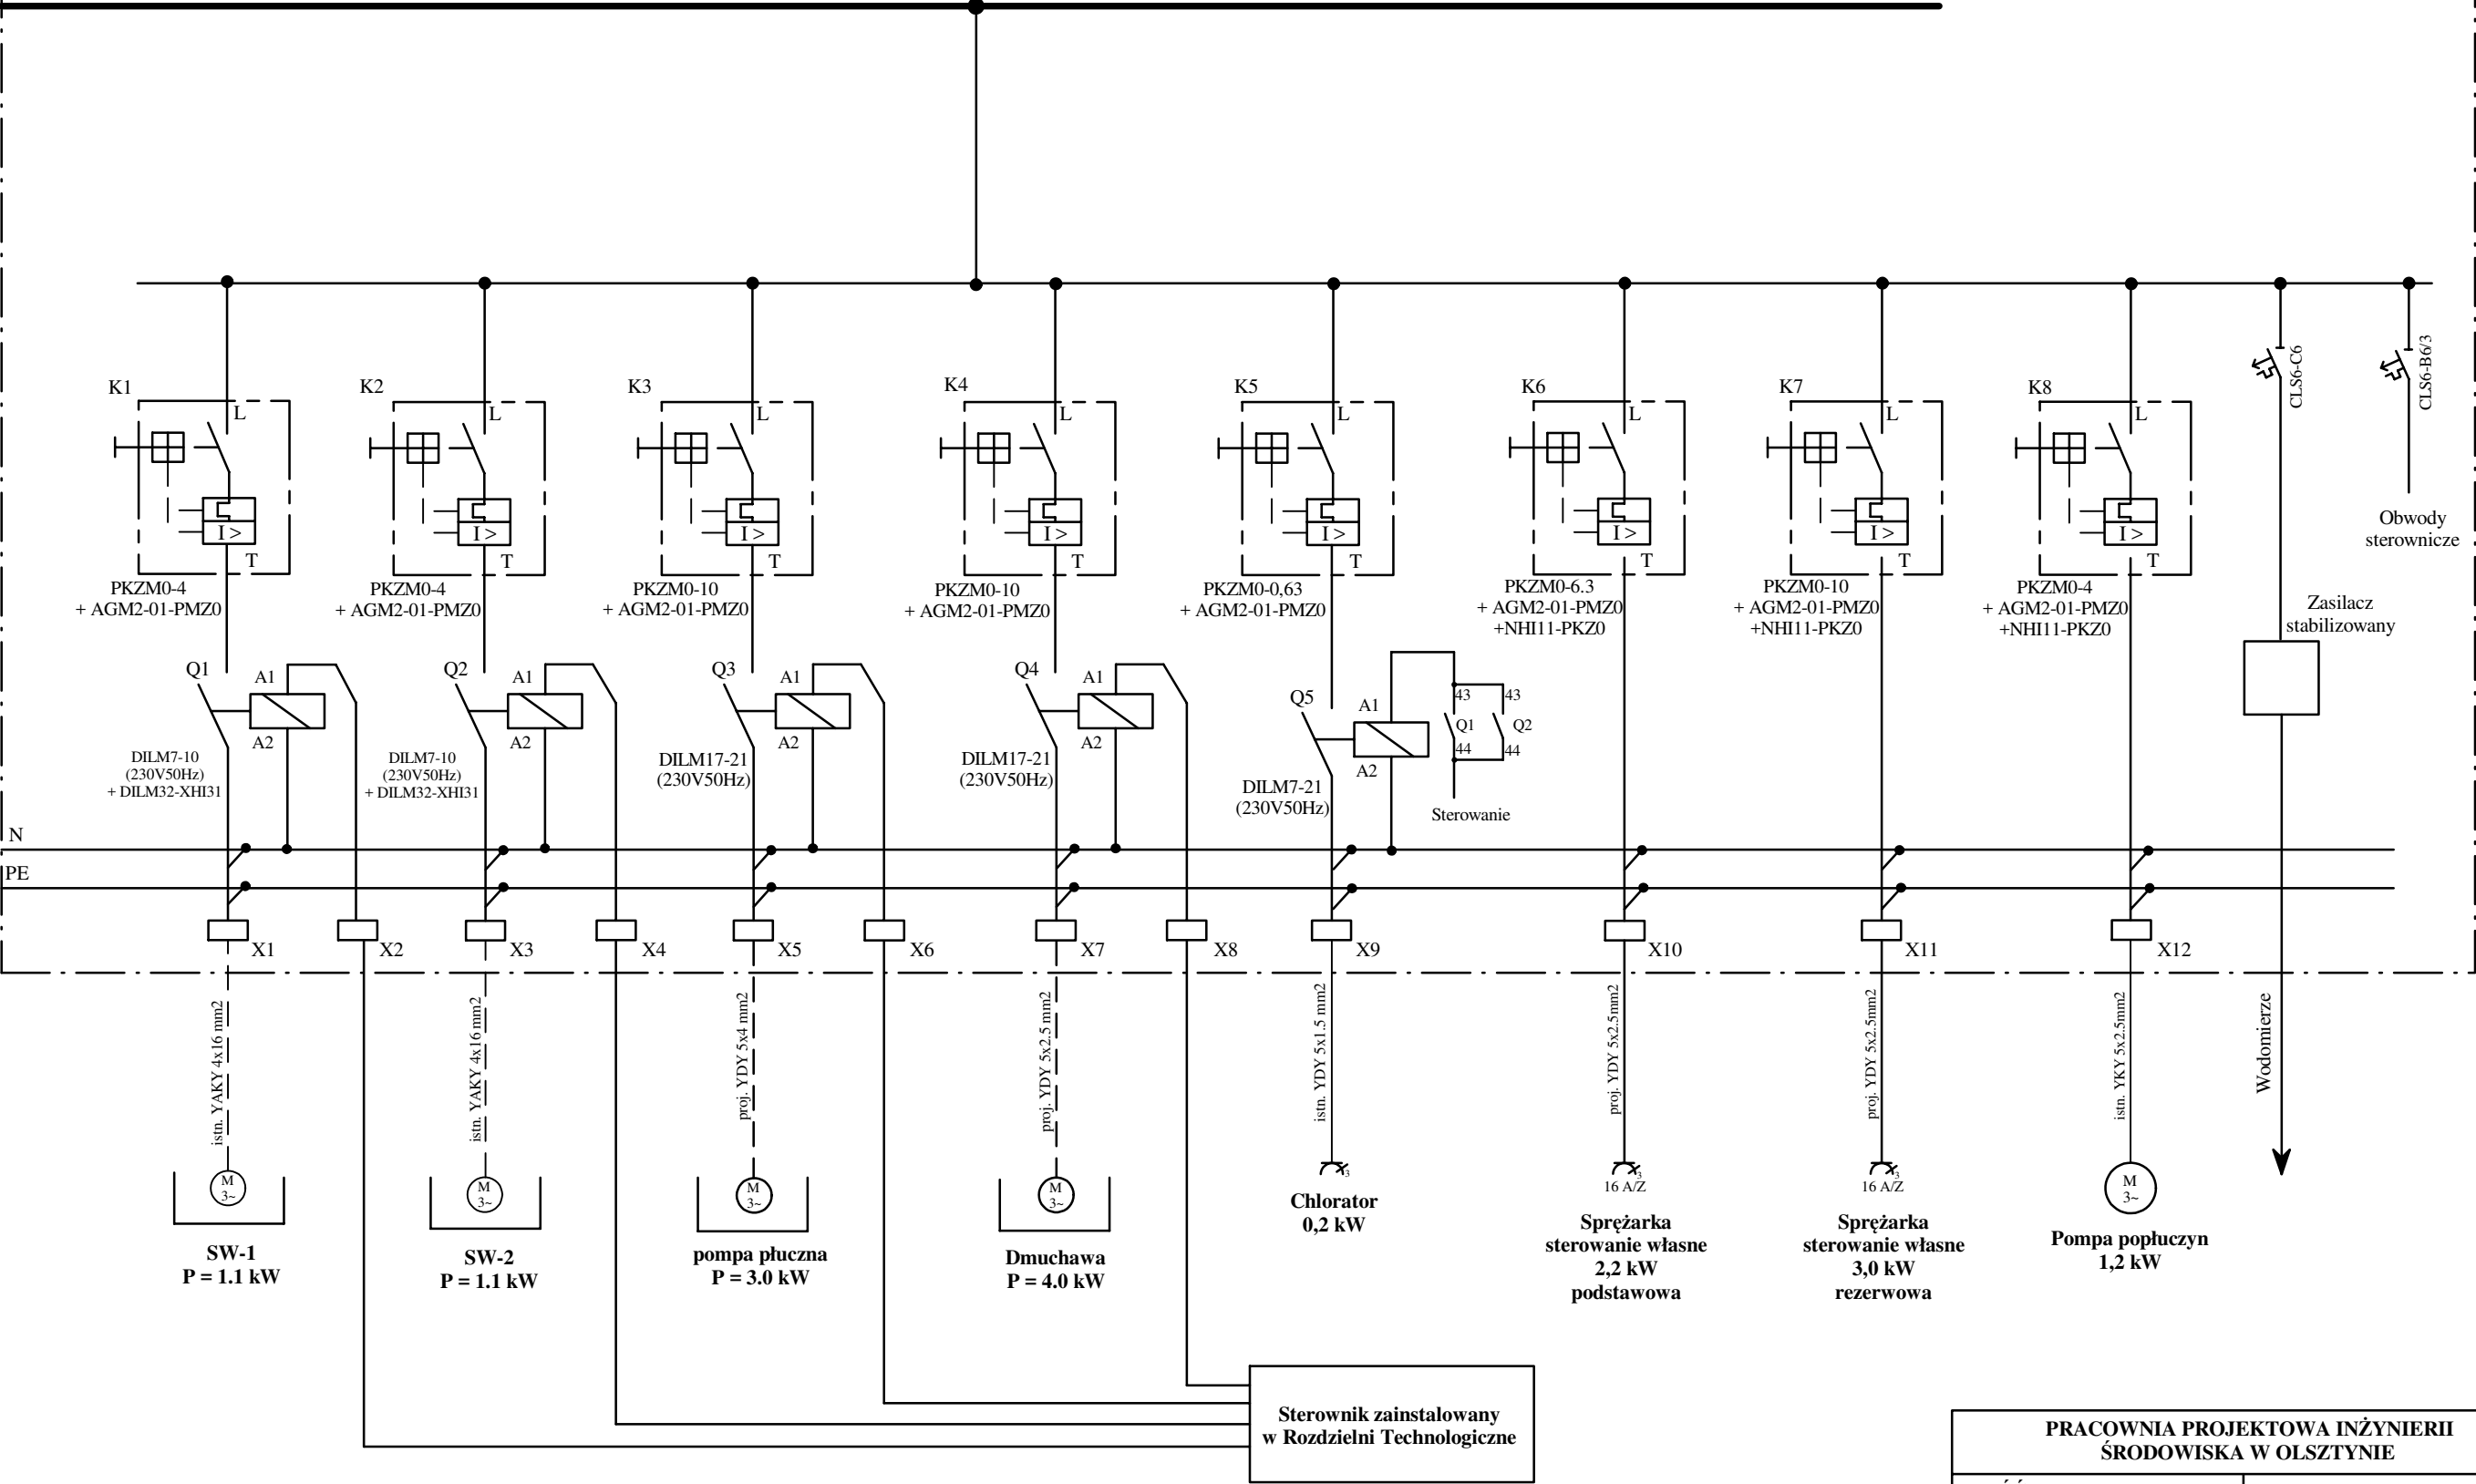

Dopuszcza się zastosowanie aparatury innego producenta o parametrach technicznych jak i jakościowych niegorszych

Na schemacie zaproponowano zastosowanie aparatury firmy Eaton - Moeller  
Ochrona od porażen - szybkie wyłączenie zasilania

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE		
TREŚĆ: Schemat zasadniczy rozdzielni głównej - część 3		OBIEKT: SUW Dąbrowka gm. Lelis
rys. Nr 5	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakonieczny	Skala b.s.
Data 2017-01		Branża: Elektr.