

ISTNIEJĄCA DROGA ASFALTOWA

w dz. 351/13 należy
usunąć korzenie drzew
- 8 szt.

ISTNIEJĄCA
DROGA GRUNTOWA

Zk1

projektowane włączenie
do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej ks9
- zgodnie z warunkami
technicznymi wydanyymi
przez GMINĘ LELIS

R.O./STAL
DN125
Ø139,7x5,0mm;
L=13,5m
+6,0m
+3,5m
istn tk

istn. eN

n. g

"przepięcie"
istn.przyłącza k

likw. istn. ks40

istn. gs40

"przepięcie"
istn.przylacza ks40

LELIS,
SZKOLNA

၁၁


K1

- projektowany
węzeł kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

Rzeczne lub głębokości istniejącej infrastruktury podziemnej podano w przybliżeniu, na podstawie mapy do celów projektowych. Aby ustalić rzeczywiste rzędne istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać przekopy kontrolne.

Zastrzeżę się możliwość kolizji z uzbrojeniem, które nie jest naniesione na mapie.

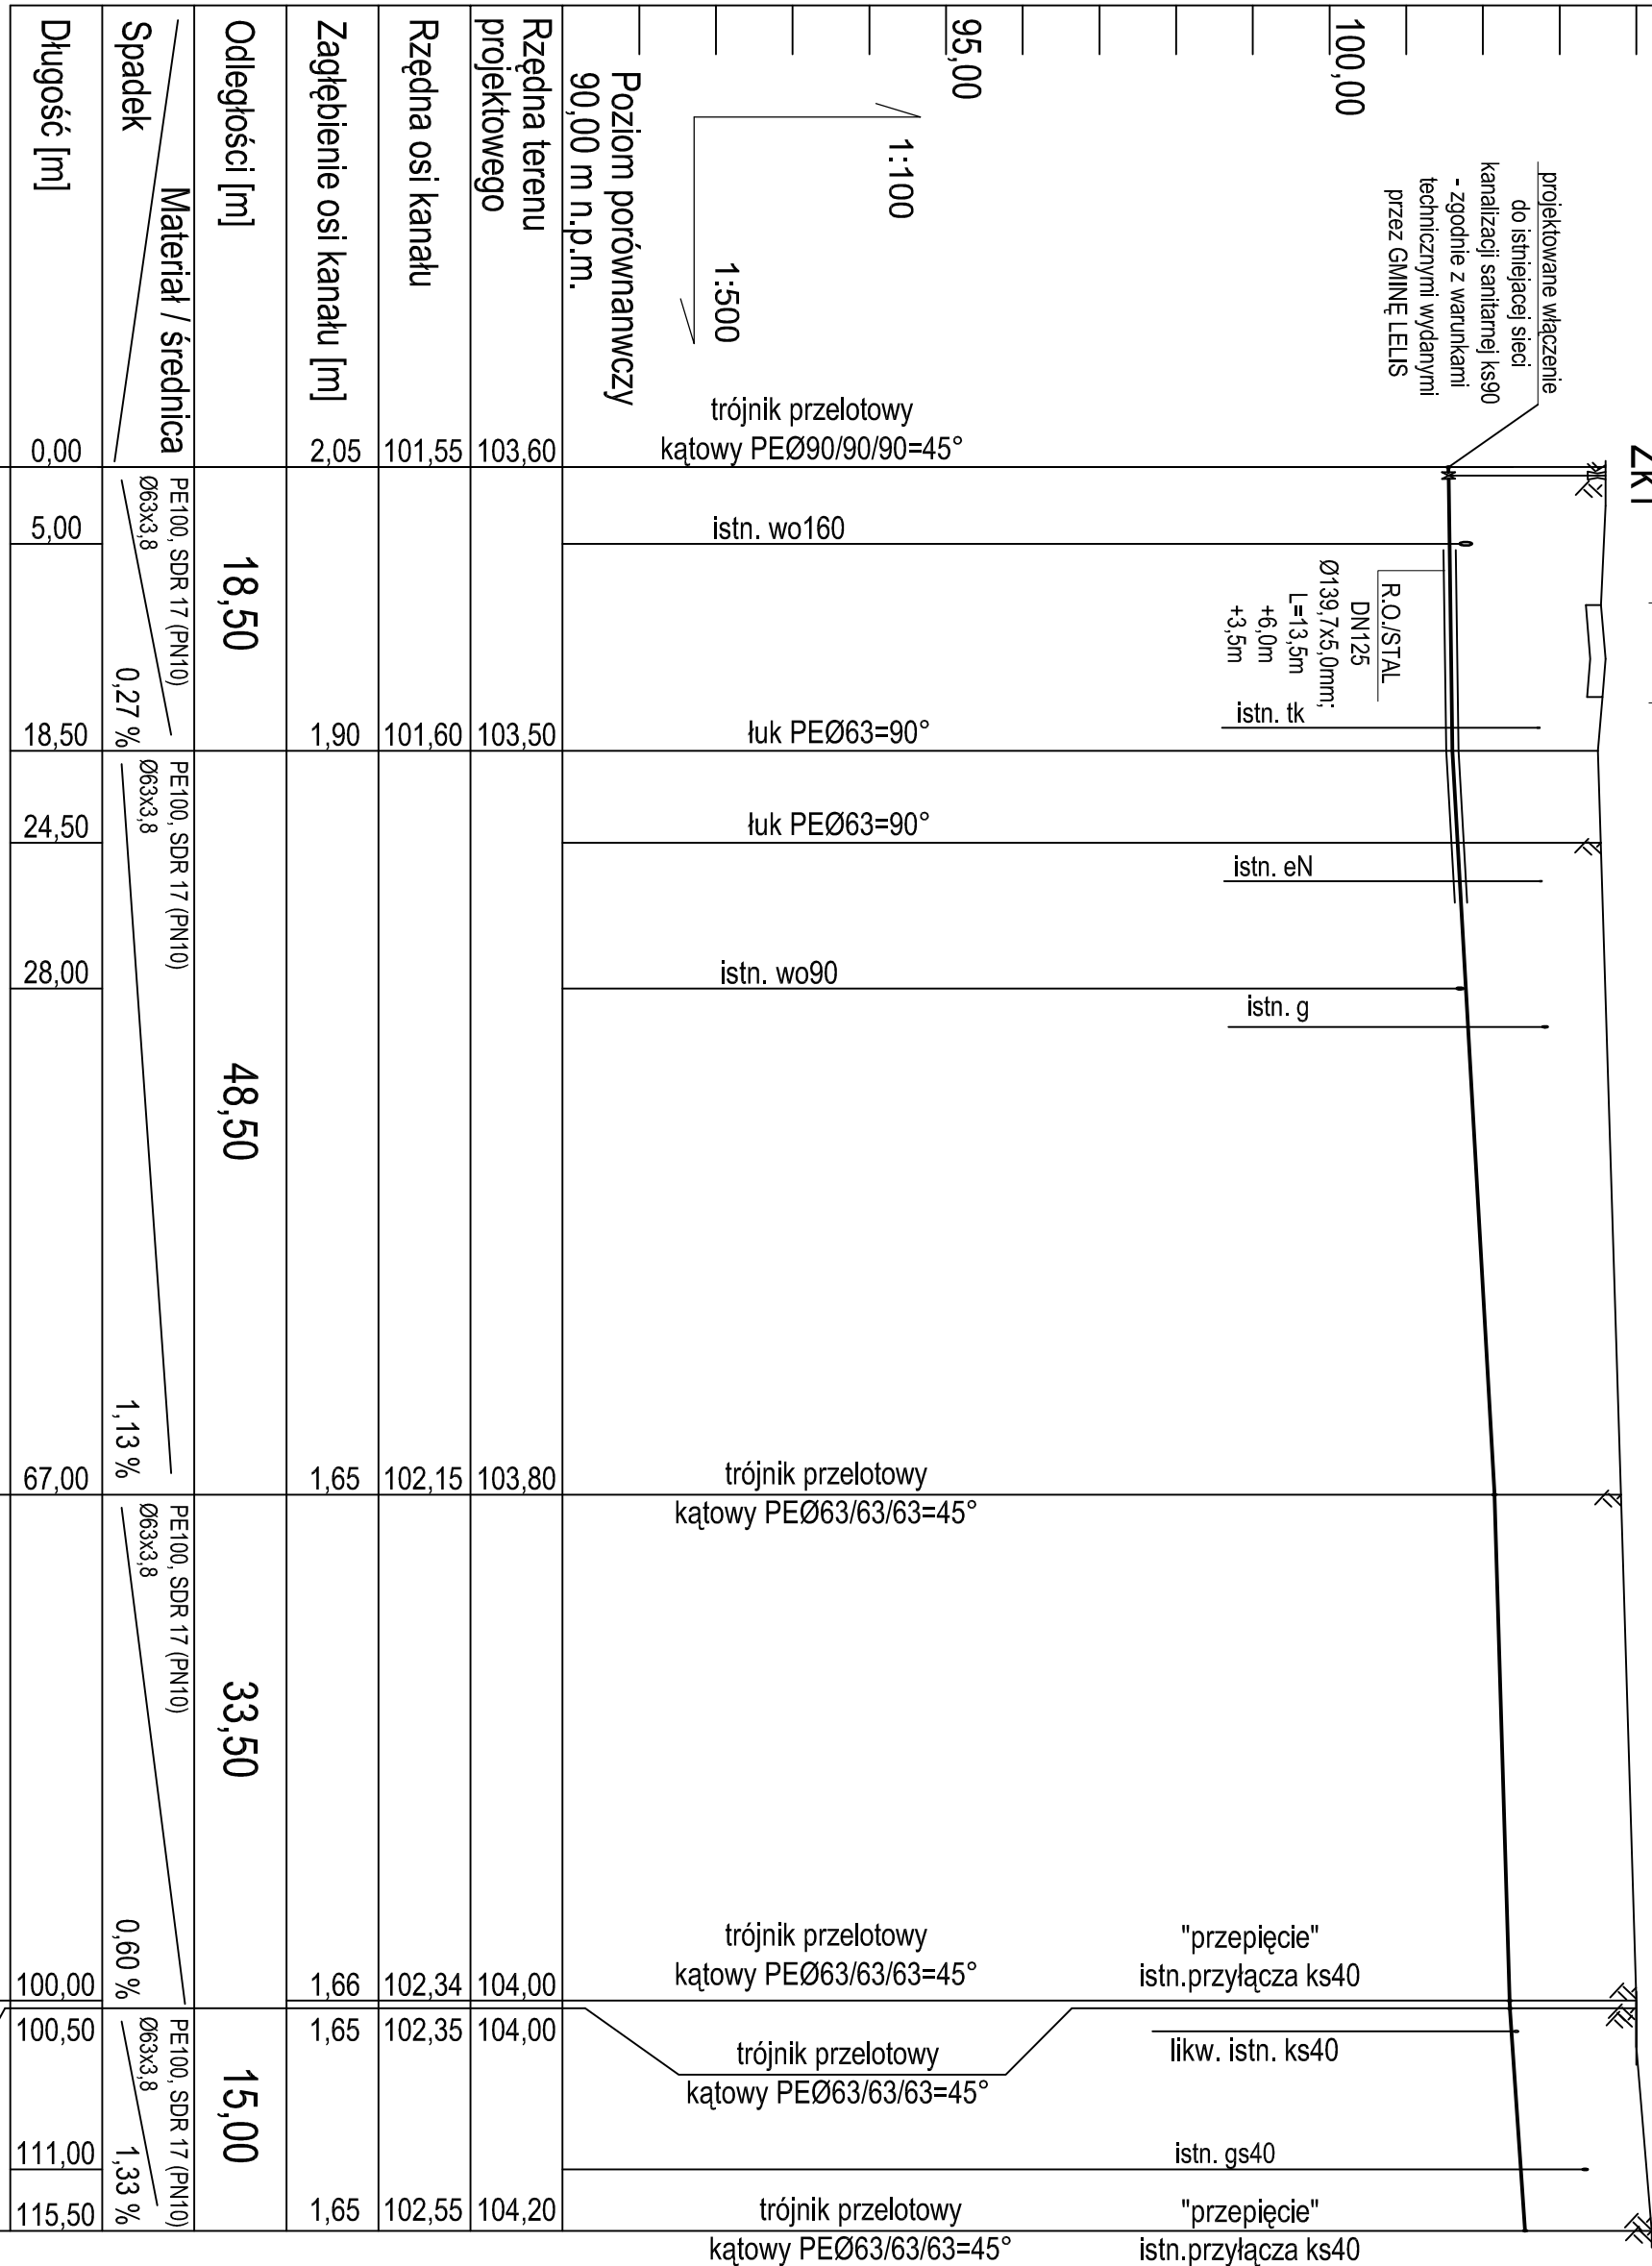

<p>Ważność: praca zastępcza, Ryzykniety przy podlegajach ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Poddawane do wdrożeniowego systemu bez zdyktu autora moze byc skradzione.</p>		<p>BOLEC PROJEKT</p>	
<p>Nazwa Inwestycji:</p>		<p>Branża SAWIIT</p>	
<p>Przedmiot Rysunku:</p>		<p>STADIUM B</p>	
<p>PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ</p>		<p>SKALA 1:100/500</p>	
<p>ADRES BUDOWY:</p>		<p>DATA 05.2018</p>	
<p>INWESTOR</p>		<p>PROJEKT</p>	
<p>PROJEKTANT:</p>		<p>PROJEKT</p>	
<p>SPRAWDZAJĄCY:</p>		<p>PROJEKT</p>	